


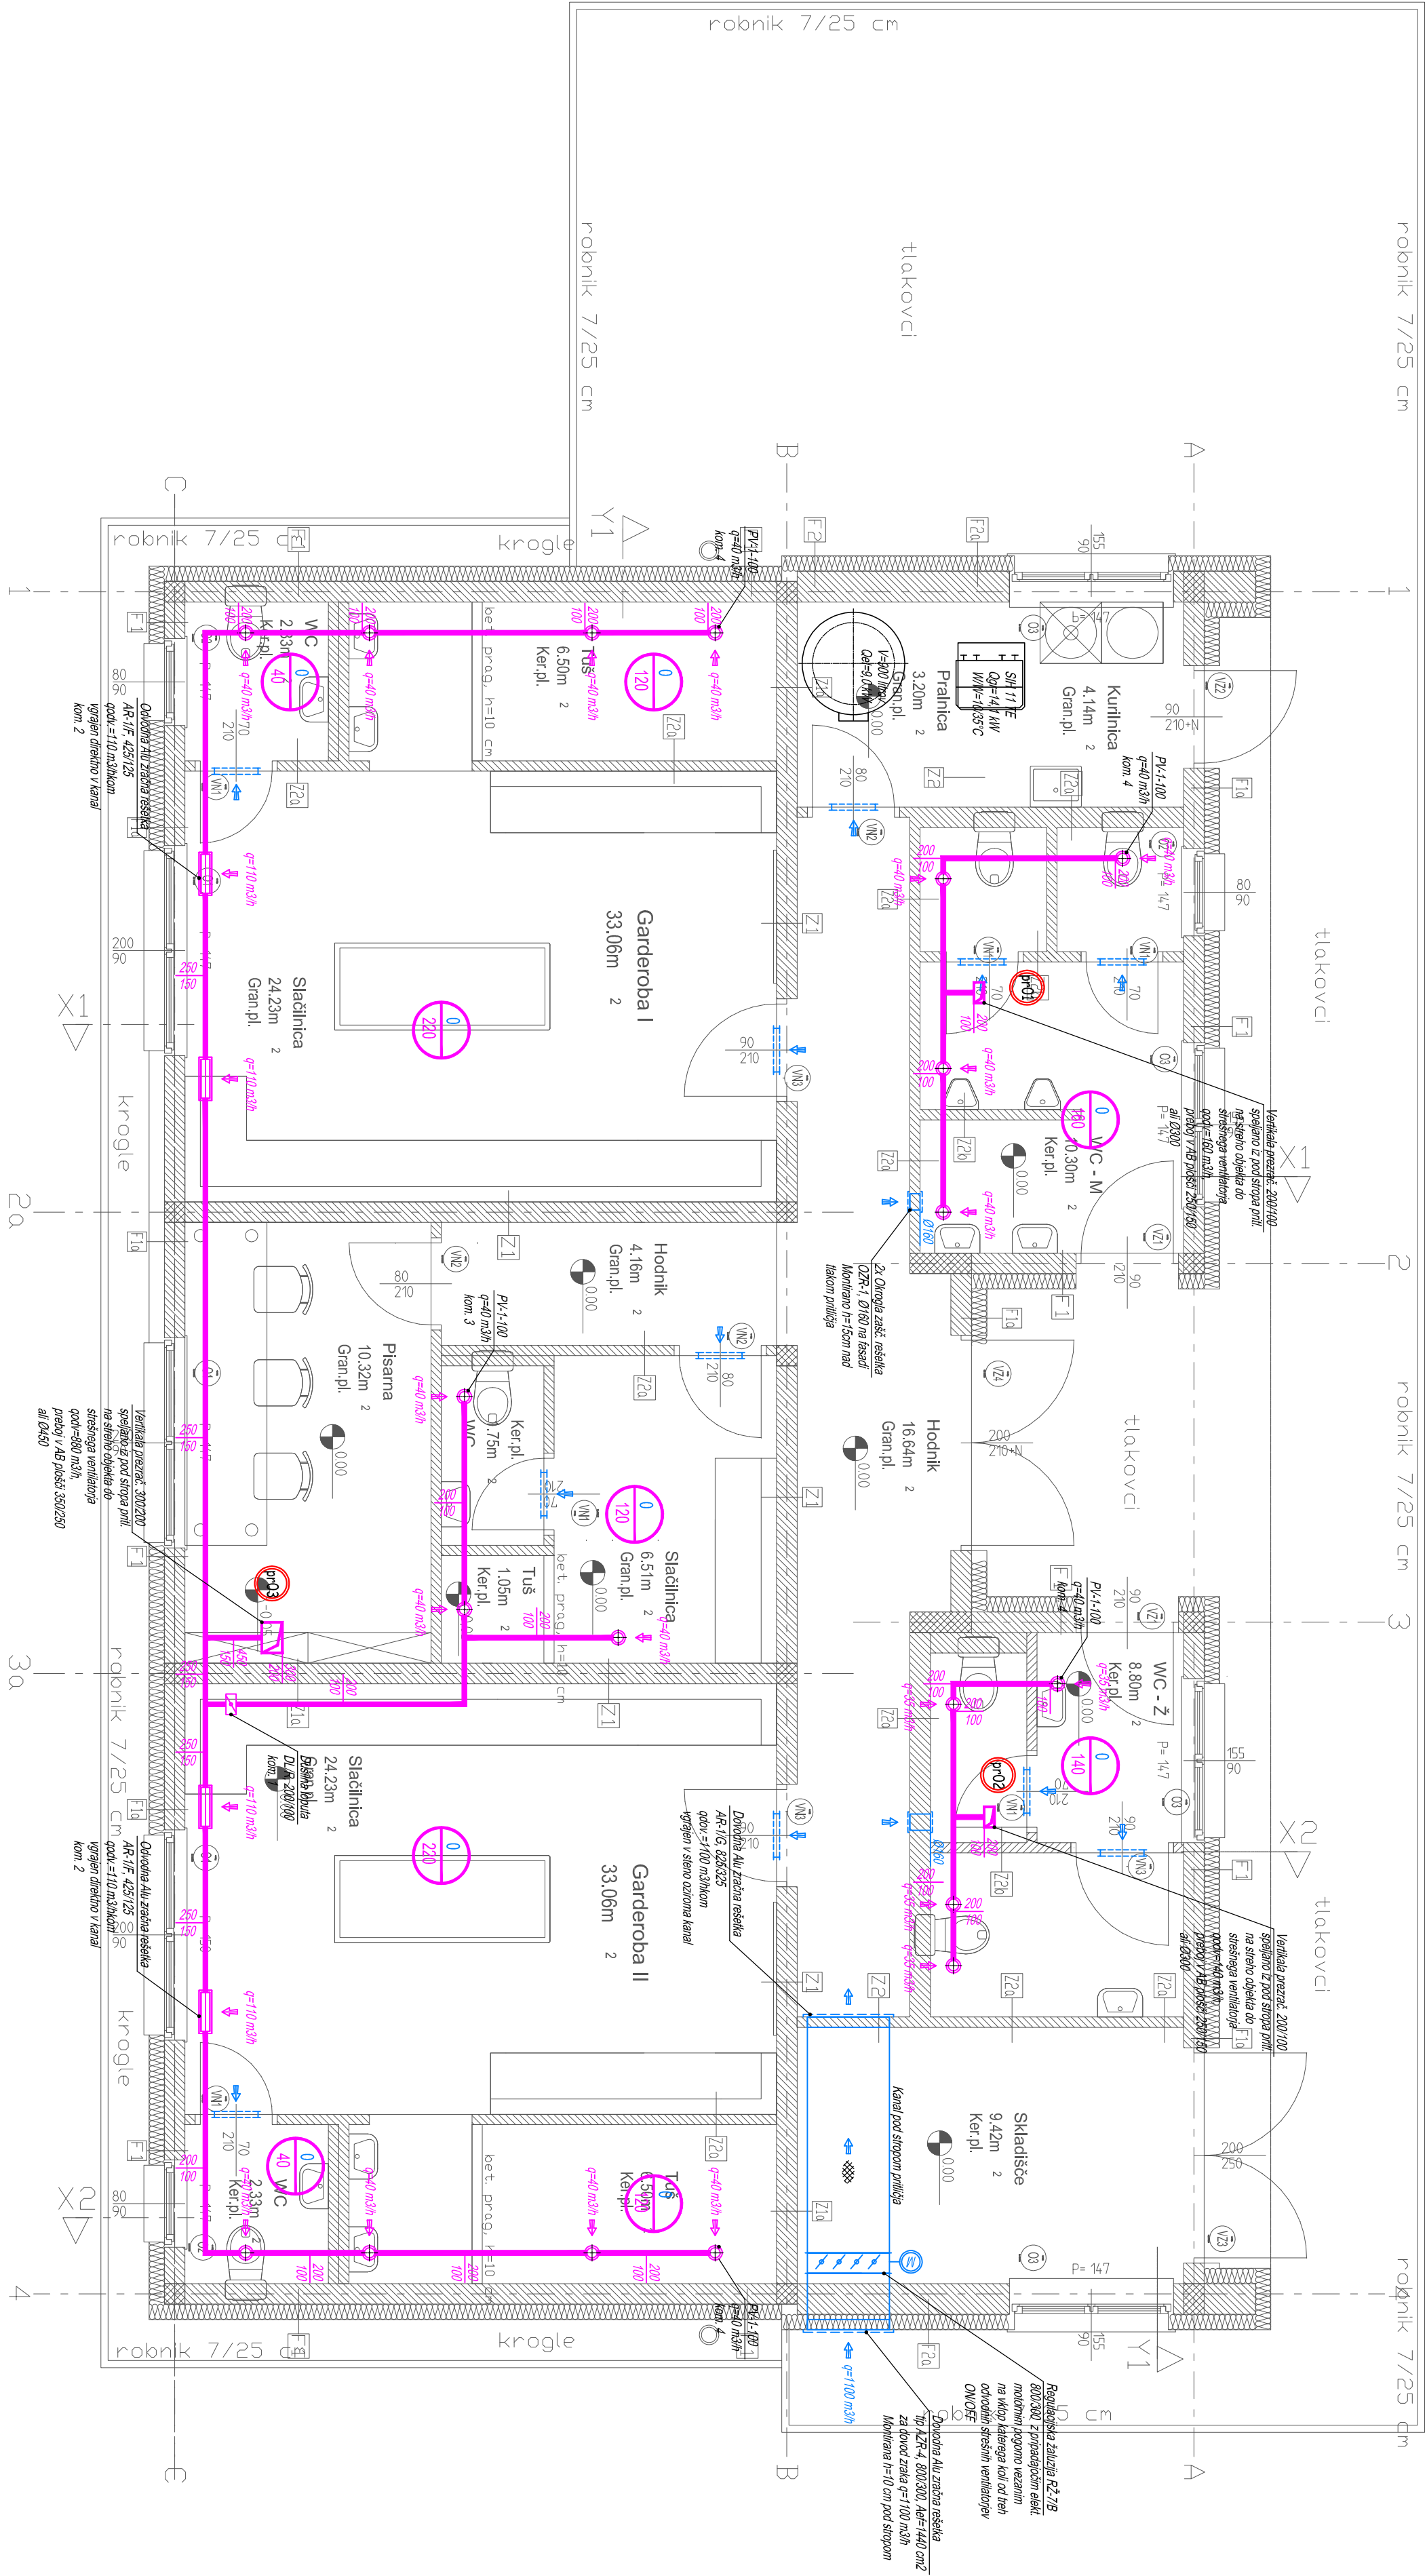

LEGENDA:

Zrak dovod

Zrak odvod

Vertikalna prezračevanja

Dovod zraka v prostor i msh

Odvod zraka iz prostora v msh

Oznake za toplotno oz. protokondenzno izolacijo

OPOMBA :

Vsi prezračevalni kanali v objektu se izvedejo iz kanalov iz pocinkane pločevine, kateri se speljejo pod stropom pritličja in skozi AB ploščo vertikalno na streho objekta do strešnih ventilatorjev.


Kanali za odvod odpadnega zraka speljani po ogrevanih prostorih se ne izolirajo, kanali za odvod odpadnega zraka speljani po neogrevanih prostorih se toplotno in protikondenzno izolirajo z Armaflex AC ploščami debeline 13 mm, podometno speljani kanali se zaščitijo z Armaflex AC ploščami debeline 9 mm.

Elektro instalacije je potrebno izvesti tako, da se ob vklopu katerega koli odvodnega ventilatorja mora odpreti Rž-7 žaluzija za dovod svežega zraka od zunaj.

Vse instalacije prezračevanja je potrebno izvajati po navodilih proizvajalca materiala in opreme.

TLORIS PRITLIČJA - Prezračevanje

Spremenilca		Dpis spreminilca		Datum		Predpis	
Energetski inženiring		Ljubljana ul.11, Črnačevci		MESTNIK		Mestna občina Murska Sobota	
in projektiranje DER.ing.		9000 Murska Sobota		Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota			
Goran Derarč s.p.		GSN: 041-836-890		BISKUP		Slažnice z pripadajočimi parkirišči	
		e-mail: derar.ing@siol.net					
ime in priimek		Id. št.		Podpis		MESTNA PRILJETA	
Obj. naba p. 0091		Izvaj. L429E, univ. drž. arh.		ZPOS A-0072		3 - STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA	
Obj. praj. 007		Goran DERARČ, univ. drž. arh.		IDS S-109		TLORIS PRITLIČJA	
Projektant:						- Prezračevanje -	
Sodelavec:							
Sodelavec:							
Mesto		St. projekta		Datum		Izd.	
PZR		R.00		St. naba		37/76/04	
						04	
						05	

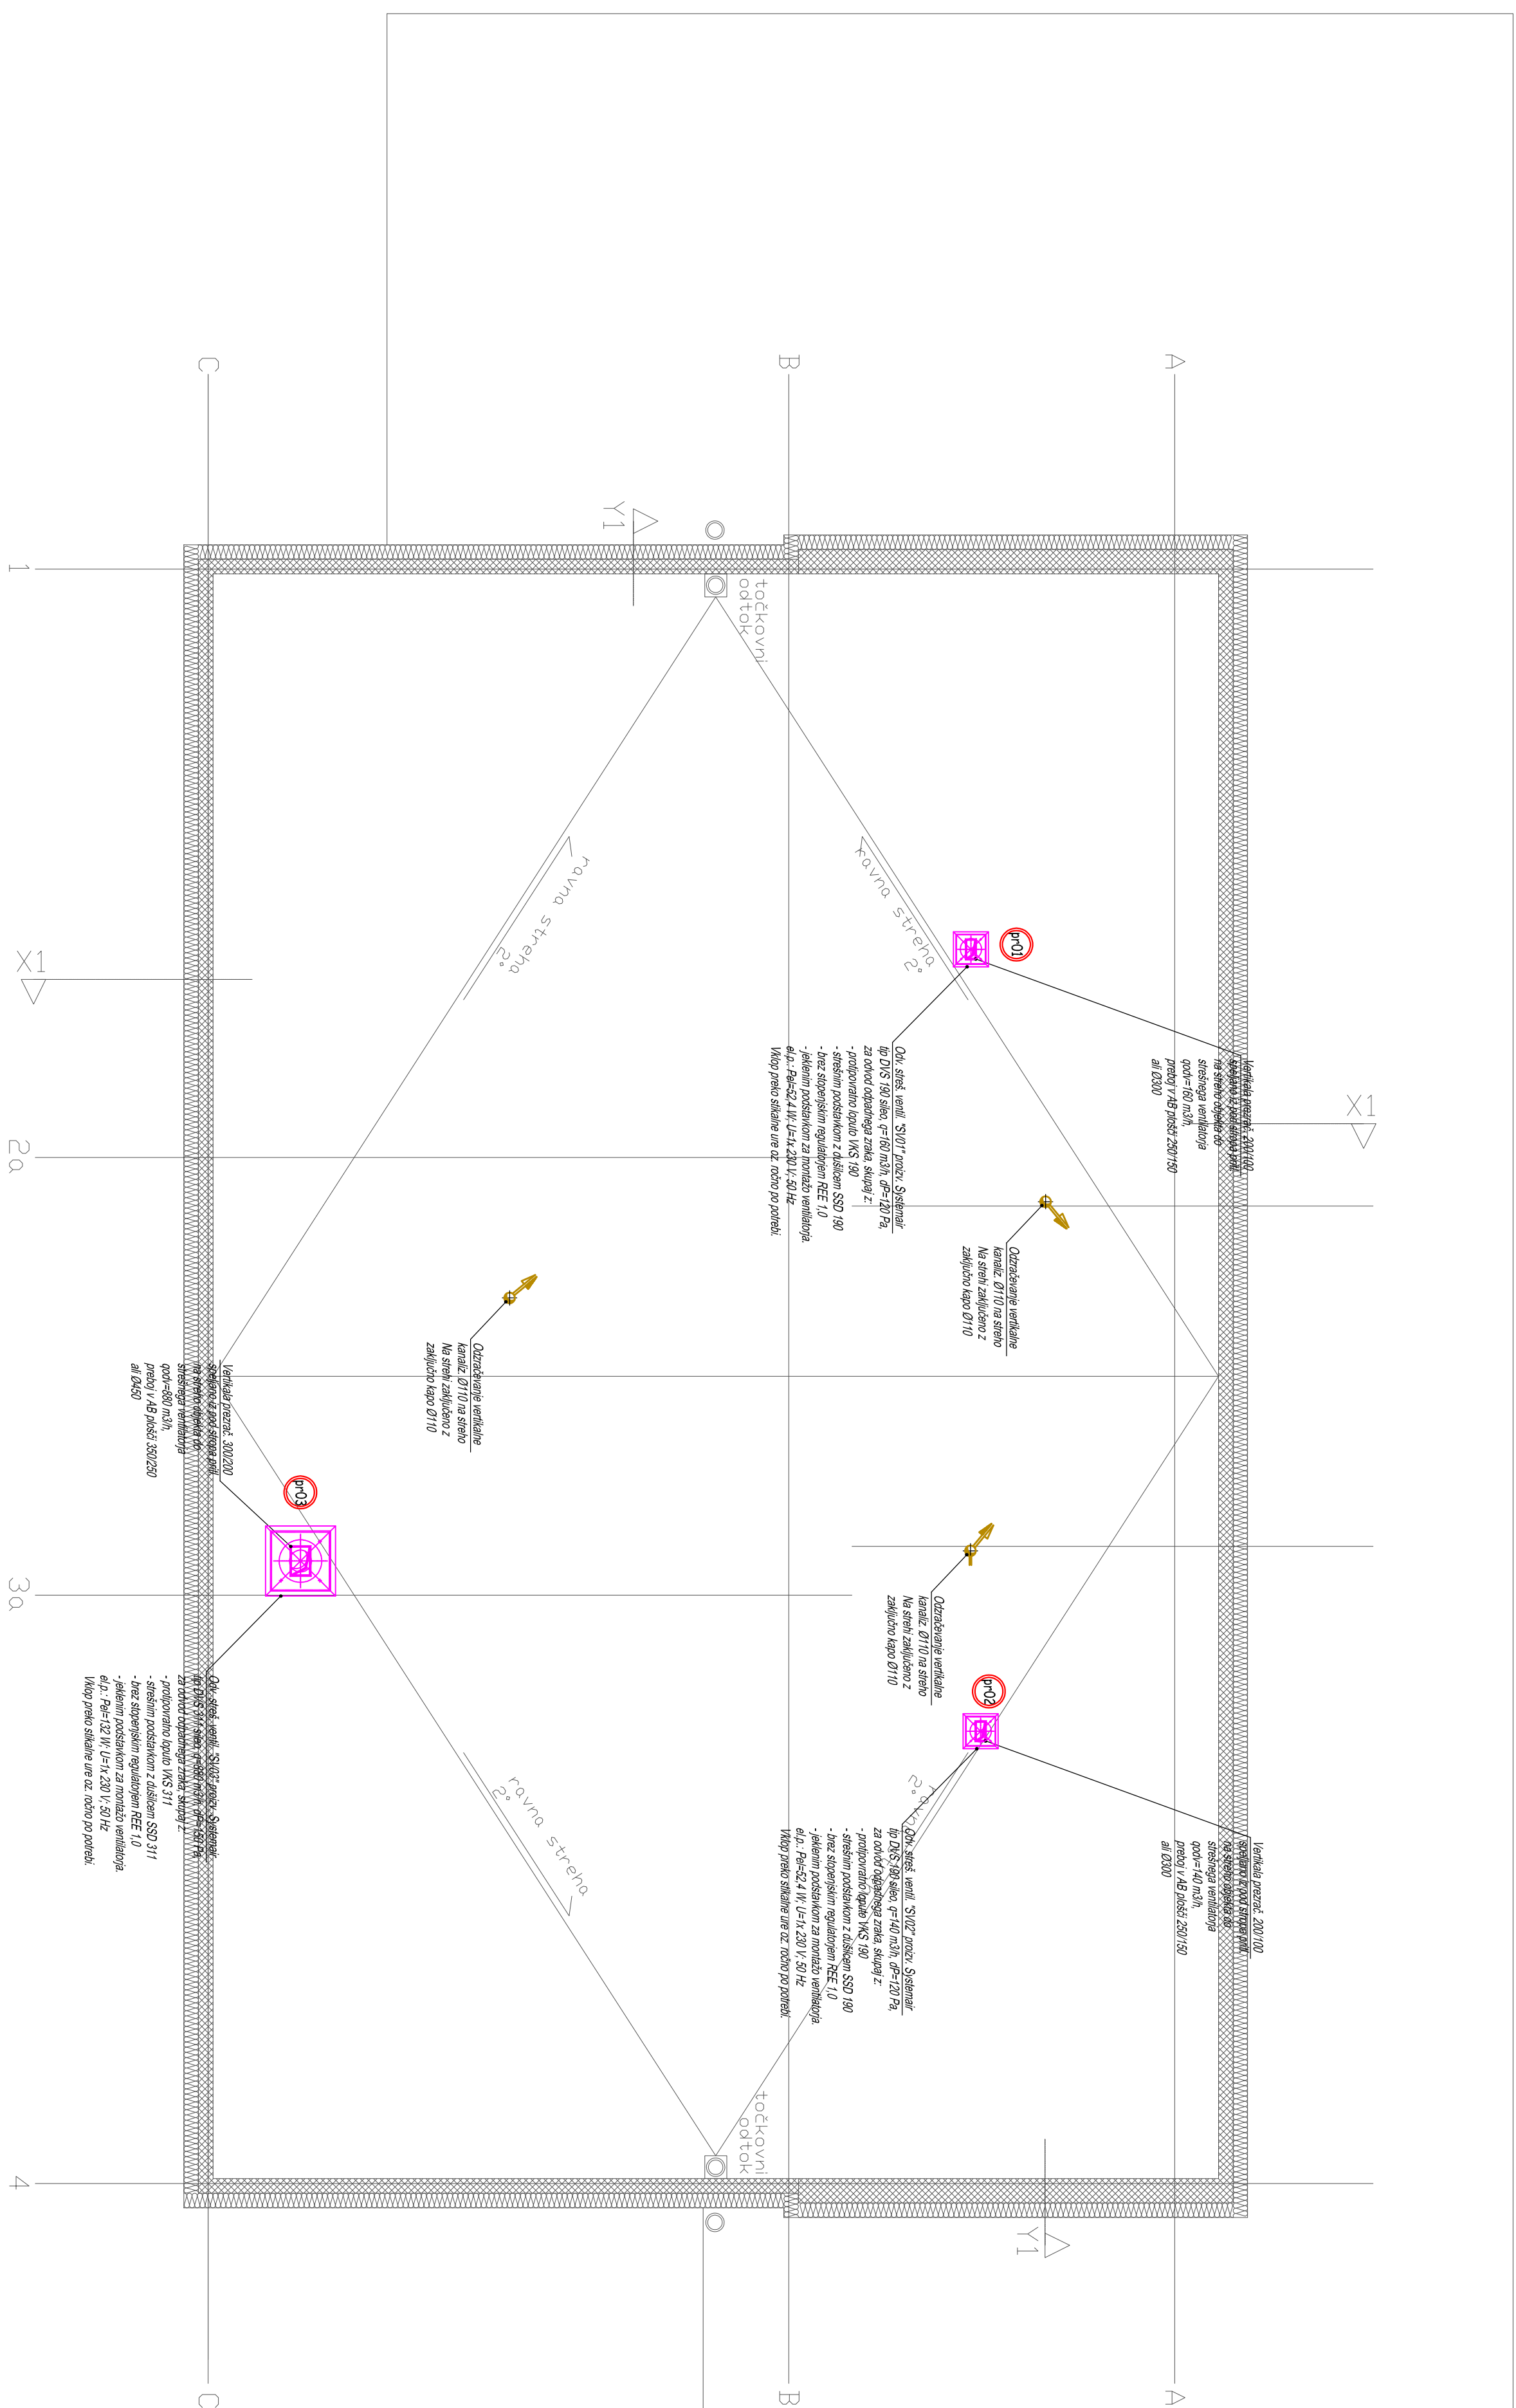[illegible]

TLORIS STREHE - Kanalizacija in prežračevanje

LEGENDA:

Zrak dovod

Vertikalna prezračevanja

Lovod zrakca v prostor v m/s in

Oznaka za toplotno oz. protikondenzno izolacijo