

MONTAŽNE SCHEME

II. FAZA SOIC

V1 - vozlišče na NL DN200 - ODCEP PEØ110


- 1

MMB DN200/100 z int. zasunom bajonetni
sidrna objemka DN200 bajonetna

KOS-1
KOS - 2
- 2

PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko
PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16
cestna kapa za zasun + podložna plošča
ozn. tablica + poc. steber Ø48 + poc.sidro steber

KOS-1
KOS-1
KOS - 1
KOS - 1

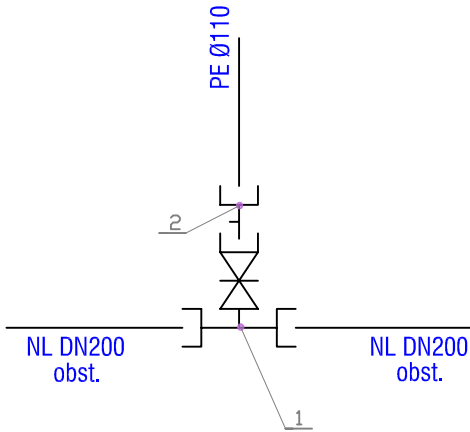


Opomba: 1x

V2 - PRIKLJUČEK PEØ63 na PE Ø110

- 1

NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø50-63, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø63 in dvod. oklepom Ø110
cestna kapa za navrtalni zasun + podložna plošča
ozn. tablica + poc. steber Ø48 + poc.sidro steber

KOS-1
KOS - 1
KOS - 1

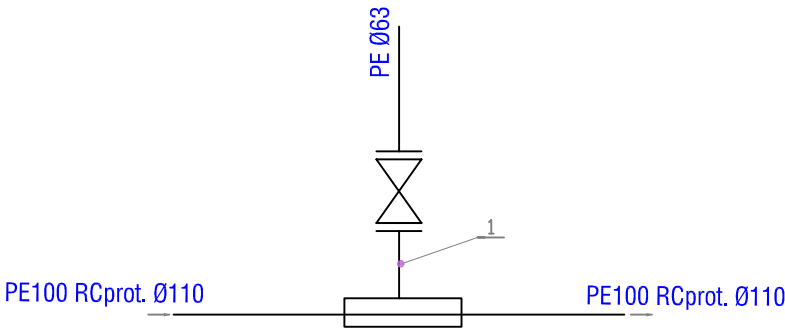

Opomba: 3x

V3 - NADZEMNI HIDRANT na PEØ110

- 1

MMB DN100/100 bajonetni

KOS - 1
- 2

NADZEMNI HIDRANT - nelomljivi DB80, RD=1,00 m (spojke 2xC+1xB)

KOS - 1
- 3

ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna grt.

KOS - 1
- 4

SM kos DN80-M bajonetni


KOS - 1
- 5

EN kos DN80 bajonetni

KOS - 1
- 6

FF kos DN80/400
PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko
PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16
cestna kapa za zasun + podložna plošča
ozn. tablica + poc. steber Ø48 + poc.sidro steber

KOS - 1
KOS - 2
KOS - 2
KOS - 1
KOS - 1

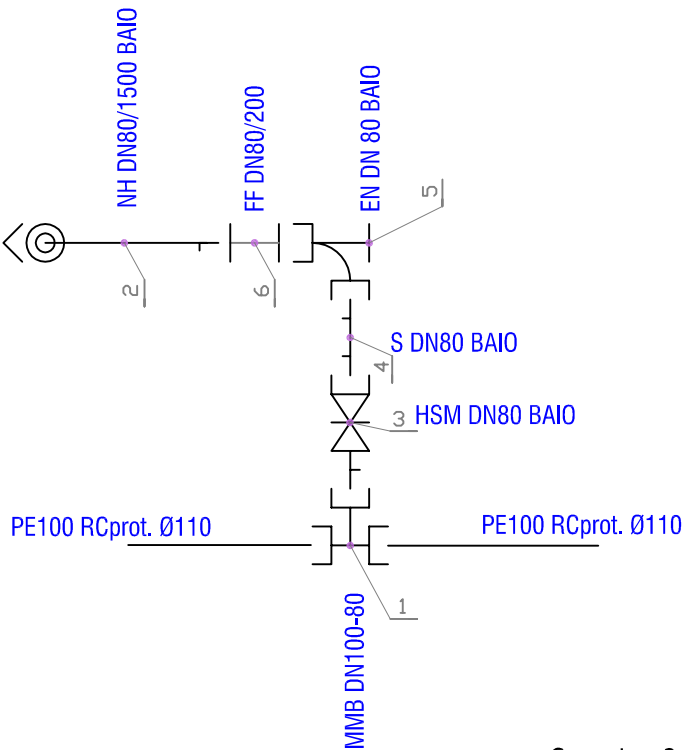


Opomba: 2x

V4 - LOM na cevovodu PE Ø110

- 1

LOK elektrovarilni 90° Ø110 SDR 11 PN 16


KOS - 1

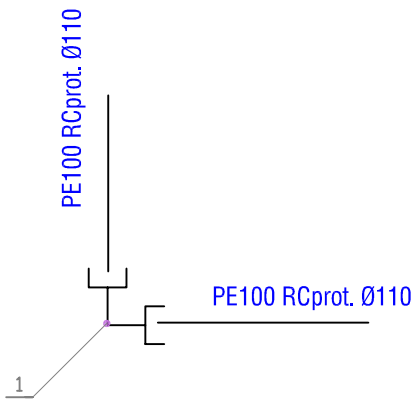

Opomba: 5x

V5 - navezava PE Ø110 na obst. vodovod NL DN300

- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| 1 | MMB DN300/100 sidrni bajonetni
sidrna objemka DN300 bajonetna | KOS-1
KOS - 2 |
| 2 | ZASUM HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna grt. | KOS - 1 |
| 3 | PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko
PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16
cestna kapa za zasun + podložna plošča
ozn. tablica + poc. steber Ø48 + poc.sidro steber | KOS -1
KOS-1
KOS - 1
KOS - 1 |

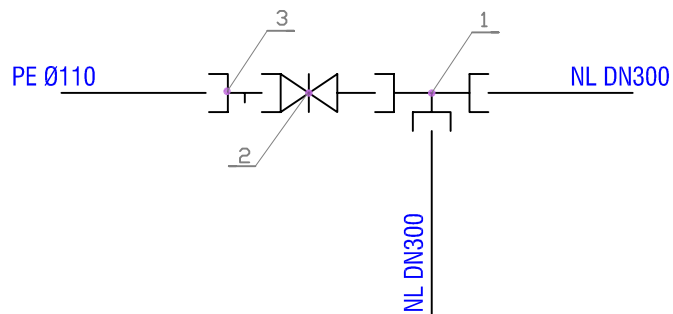

Opomba: 1x