



VAŠ KANAL
JE NAŠA SKRB



IZVOD ZUPAJ

Cesta k Tamu 26
SI-2000 Maribor
Tel.: 02/ 300 70 61
Fax: 02/ 300 70 66
e-mail: info@varinger.si
web: www.varinger.si

POROČILO SNEMANJA KANALIZACIJE

Št.: PSK096_11

Objekt: Kanalizacijski sistem v Mestni občini Murska Sobota
➤ **Severni kolektor Murska Sobota**
• Od Zbirnega jaška Z.J.(P66) do Jaška 63(P1)

Investitor: Mestna Občina Murska Sobota

Naročnik: Mestna Občina Murska
Sobota

Naročilo: Po pogodbi št.:
15/2011-E

Sestavil:

Sandi Podgoršek



VARINGER VK

Varinger d.o.o.
Cesta k Tamu 26
SLO - 2000 Maribor

Tehnični vodja:

Zvone Eržen, dipl. inž. str.

KOPIJA ŠT. 03

Maribor, 26. 09. 2011

Poročilo je dovoljeno razmnoževati in kopirati samo v celoti!

VSEBINA

TV PREGLED

Podatki o pregledanih cevni vodih
Potek TV-pregleda

POVZETEK UGOTOVITEV


Cevni vodi



PRILOGE

- ❖ 1 x DVD-1, 1 x DVD-2, 1 x DVD-3
- ❖ Potrdilo o usposobljenosti laboratorija šte.: C 1198/09-750-1 (1 list)
- ❖ Načrt (3 listi)
- ❖ Ločilne strani (1 list)
- ❖ Inšpekcijsko poročilo TV-pregleda (78 listov)

SEVERNI KOLEKTOR MURSKA SOBOTA

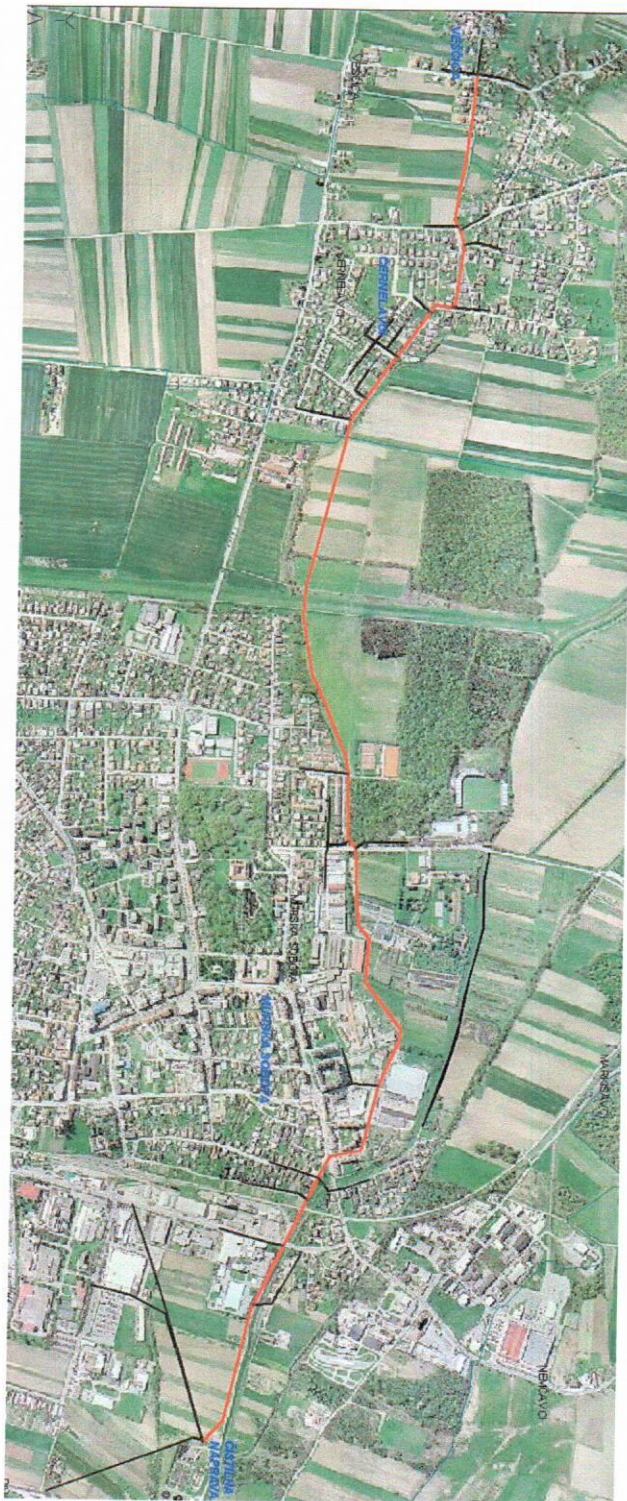

Potek Severnega kolektorja

TV-PREGLED

Podatki o pregledanih cevni vodih

Na zahtevo naročnika Mestna Občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, smo v času od 22.08.2011 do 16.09.2011 na gradbišču »**Kanalizacijski sistem v Mestni občini Murska Sobota - Severni kolektor Murska Sobota**« izvedli TV-pregled kanalizacije in sicer:

➤ Cevni vodi

- **Severni kolektor:** od Zbirnega jaška Z.J.(P66) do Jaška 63(P1)

Pri TV-pregledu smo uporabljali projektno dokumentacijo pridobljeno od podjetja Komunala, javno podjetje d.o.o. Murska Sobota(kataster) ter dokumentacijo s spletnega portala Kaliopa: (<http://gis.kaliopa.si/ObcinaMurskaSobota/frames.asp?x=587134.8270779746&y=169990.16641379395&d=508.7037985745119>).

POVZETEK UGOTOVITEV

Cevni vodi

Med TV-pregledom od dne 22.08.2011 do 16.09.2011 smo ugotovili naslednje pomanjkljivosti:

Smer snemanja prikazuje puščica med dvema jaškoma, dolžina pa je merjena od začetka cevi

➤ Severni kolektor:

- [1301\(P65\)→Zbirni jašek\(P66\)](#)
 - Ovalnost cevi na dolžini 2,47 m
 - Deformirana cev, spodaj od pozicije 6 do 7 na dolžini 4,04 m
 - Ovalnost cevi na dolžini 20,00 m
 - Deformirana cev, zgoraj od pozicije 10 do 2 na dolžini 58,05 m
 - Zamašen priključek zgoraj na dolžini 60,18 m
 - Deformirana cev, zgoraj od pozicije 9 do 2 na dolžini 61,41 m
 - Deformirana cev, desno od pozicije 6 do 2 na dolžini 63,43 m
 - Mehanska poškodba cevi, zgoraj od pozicije 10 do 2 na dolžini 68,50 m
 - Vidna armatura skozi cev na dolžini 69,93 m
 - Usedline v zbirnem jašku



- [1302\(P64\)→1301\(P65\)](#)
 - Razpoka, prečna, levo od pozicije 6 do 8 na dolžini 36,63 m,
 - Razpoka, prečna, spodaj od pozicije 4 do 8 na dolžini 48,32 m

- Ovalnost cevi na dolžini 70,11 m



- [1303\(P63\)→1302\(P64\)](#)
 - Brez posebnosti
- [1304\(P62\)→1303\(P63\)](#)
 - Plošča v jašku 1304(P62)
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 9,62 m
- [1305\(P61\)→1304\(P62\)](#)
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 6,74 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 20,78 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 30,94 m
 - Ovira, plošča v cevovodu na dolžini 33,17 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 43,59 m
 - Ovira, usedline v cevovodu-kamera ne gre naprej na dolžini 45,75 m
- 1304(P62)→1305(P61) Pregled iz druge strani
 - Plošča v jašku 1304(P62)
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 9,85 m
- [1039\(P60\)→1305\(P61\)](#)
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 5,76 m
- [1039\(P60\)→1306\(P59\)](#)
 - Ovira, litoželezni pokrov jaška v cevovodu na dolžini 0,50 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 0,89 m
 - Voda stoji v cevovodu-cca. 15 cm na dolžini 9,75 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 27,67 m
 - Voda stoji v cevovodu-cca. 25 cm na dolžini 39,32 m



- [1307\(P58\)→1306\(P59\)](#)
 - Ovira, strjeni material v jašku 1307(P58)
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 33,82 m

- Deformirana cev, zgoraj od pozicije 11 do 1 na dolžini 38,92 m
- Voda stoji v cevovodu-cca. 25 cm na dolžini 67,41 m
- Deformirana cev, zgoraj od pozicije 10 do 2 na dolžini 74,29 m
- Vidne razpoke v jašku 1306(P59)
- [1308\(P57\)→1307\(P58\)](#)
 - Ovira, strjeni material v jašku 1308(P57)
 - Ovira, strjeni mat. v cevovodu-kamera ne gre naprej na dolžini 0,11 m
- [1307\(P58\)→1308\(P57\)](#) Pregled iz druge strani
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 7,21 m
 - Deformirana cev, zgoraj od pozicije 11 do 2 na dolžini 7,73 m
 - Ovira, strjeni material(vidna zemlja) v cevovodu na dolžini 15,20 m
 - Prečna razpoka, vidna vlaga – levo na dolžini 41,60 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 50,25 m
 - Ovira, strjeni material, kamenje v cevovodu-kamera ne gre naprej na dolžini 67,92 m





- [1308\(P57\)→1309\(P56\)](#)
 - Deformirana cev, zgoraj od pozicije 11 do 1 na dolžini 3,73 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 4,70 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 23,09 m
 - Deformirana cev, zgoraj od pozicije 10 do 2 na dolžini 33,87 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 40,77 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 53,51 m
- [1309A\(P55\)→1309\(P56\)](#)
 - Deformirana cev, zgoraj od pozicije 9 do 3 na dolžini 0,00 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 0,00 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 16,16 m
 - Deformirana cev, zgoraj od pozicije 10 do 2 na dolžini 36,35 m
 - Prečna razpoka, vidna zemlja – zgoraj na dolžini 38,37 m
 - Deformirana cev, zgoraj od pozicije 11 do 2 na dolžini 41,87 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 53,09 m



- 1309B(P54)→1309A(P55)
 - Vzдолžna razpoka – zgoraj na dolžini 2,14 m
 - Razpoka na priključku, doteka voda levo in zgoraj na dolžini 5,73 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 9,54 m
 - Vzдолžna razpoka – zgoraj na dolžini 23,80 m
 - Vzдолžna razpoka – zgoraj, vidna vlaga na dolžini 29,78 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 40,67 m
 - Vzдолžna razpoka – zgoraj, vidna vlaga na dolžini 44,99 m
 - Vzдолžna razpoka – zgoraj, vidna vlaga na dolžini 47,68 m
 - Voda stoji v cevovodu-cca. 20 cm na dolžini 55,50 m
 - Vzдолžna razpoka – zgoraj, vidna vlaga na dolžini 65,20 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 68,59 m
 - Vidne razpoke v jašku 1309A(P55)
- 1309B(P54)→1310(P53)
 - Vidne razpoke, voda doteka v jašku 1309B(P54)
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 1,10 m
 - Vzдолžna razpoka, zgoraj na dolžini 5,02 m
 - Depresija, voda stoji v cevovodu-cca. 10 cm na dolžini 7,19 m
 - Vzдолžna razpoka, zgoraj na dolžini 30,20 m
 - Vzдолžna razpoka, zgoraj na dolžini 32,83 m
 - Vzдолžna razpoka, zgoraj, vidna vlaga na dolžini 41,81 m
 - Vzдолžna razpoka, zgoraj na dolžini 50,48 m
 - Vzдолžna razpoka, zgoraj na dolžini 55,68 m
 - Depresija, voda stoji v cevovodu-cca. 20 cm na dolžini 58,58 m
 - Vzдолžna razpoka, zgoraj na dolžini 62,07 m
 - Dodatni jašek, vidne razpoke, vdor vode na dolžini 64,43 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 67,88 m
 - Ovira, strjeni material v jašku 1310(P53)
 - Vidne razpoke, vdor vode v jašku 1310(P53)
- 1310A(P52)→1310(P53)
 - Voda stoji v cevovodu-cca. 15 cm na dolžini 1,42 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga levo in desno na dolžini 6,24m
 - Vzдолžna razpoka, zgoraj na dolžini 9,49 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 14,73 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 19,95 m
 - Vzдолžna razpoka, zgoraj na dolžini 20,04 m
 - Vidne razpoke, vdor vode v jašku 1310(P53)
- 1311(P51)→1310A(P52)
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, levo na dolžini 1,70 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, desno na dolžini 2,61 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, levo na dolžini 5,90 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 7,79 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 9,72 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, levo na dolžini 11,82 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, levo na dolžini 13,06 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 14,76 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, desno na dolžini 16,05 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 16,82 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 21,91 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 23,39 m
 - Razpoka prečna, doteka voda, desno na dolžini 25,42 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, desno na dolžini 27,44 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, desno na dolžini 28,03 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 29,43 m

- Netesen cevni spoj, vidna vlaga, desno na dolžini 30,20 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 31,29 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 32,20 m
- Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 32,25 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 33,34 m
- Netesen cevni spoj, vidna vlaga, levo na dolžini 37,32 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 38,32 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, spodaj na dolžini 39,41 m
- Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 39,14 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, spodaj na dolžini 43,15 m
- Netesen cevni spoj, vidna vlaga, levo na dolžini 46,62 m
- Netesen cevni spoj, vidna vlaga, levo na dolžini 48,76 m
- Netesen cevni spoj, vidna vlaga, desno na dolžini 52,02 m
- Netesen cevni spoj, vidna vlaga, levo na dolžini 52,62 m
- Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 52,62 m
- Netesen cevni spoj, vidna vlaga, levo na dolžini 55,29 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 56,39 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 58,31 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 59,55 m
- Netesen cevni spoj, vidna vlaga, desno na dolžini 60,55 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 62,48 m
- Netesen cevni spoj, vidna vlaga, levo na dolžini 63,35 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 64,31 m
- Vidne razpoke, vdor vode v jašku 1310A(P52)
- [1311\(P51\)→1312\(P50\)](#)
 - Vidne razpoke, vdor vode v jašku 1311(P51)
 - Razpoka vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 2,39 m
 - Razpoka vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 5,76 m
 - Razpoka prečna, vidna vlaga, levo na dolžini 17,76 m
 - Razpoka vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 17,81 m
 - Razpoka vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 21,05 m
 - Razpoka vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 22,45 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 30,15 m
 - Depresija, voda stoji v cevovodu-cca. 15 cm na dolžini 31,22 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 32,67 m
 - Razpoka vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 35,33 m
 - Razpoka vzdolžna, zgoraj na dolžini 37,29 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 40,23 m
 - Razpoka vzdolžna, zgoraj na dolžini 40,23 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 45,33 m
 - Razpoka prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 45,59 m
 - Razpoka prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 48,19 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, desno na dolžini 55,50 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 56,31 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, levo na dolžini 68,01 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 73,56 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, splošno na dolžini 80,50 m
 - Vidne razpoke, vdor vode v jašku 1312(P50)
- [1312\(P50\)→1313\(P49\)](#)
 - Vidne razpoke, vdor vode v jašku 1312(P50)
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 10,14 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, levo na dolžini 15,13 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, spodaj na dolžini 17,72 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 35,26 m

- Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 39,77 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 63,31 m
- Netesen cevni spoj, vidna vlaga, desno na dolžini 70,91 m
- Netesen cevni spoj, vidna vlaga, desno na dolžini 78,26 m
- Razpoka prečna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 78,88 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 80,79 m
- Razpoka vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 83,17 m
- Dodatni jašek, ni vrisan v kataster na dolžini 86,52 m
- Razpoka vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 89,47 m
- Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 90,22 m
- Razpoka vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 91,15 m
- Netesen cevni spoj, vidna vlaga, levo na dolžini 99,77 m
- Razpoka vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 99,78 m
- Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 102,66 m
- Netesen cevni spoj, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 104,72 m
- Vdor vode pod cevjo priključnega cevovoda v jašku 1313(P49)
- 1314(P48)→1313(P49)
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 1,10 m
 - Razpoka prečna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 17,55 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, spodaj na dolžini 21,23 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, spodaj na dolžini 26,48 m
 - Razpoka prečna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 30,01 m
 - Razpoka na priključku, vidna zemlja, spodaj, vidna armatura od pozicije 1 do 2 na dolžini 33,60 m
 - Netesna stena cevi, doteka voda, zgoraj na dolžini 33,60 m
 - Ovira, strjeni material pri priključku na dolžini 33,60 m
 - Razpoka prečna, doteka voda, zgoraj na dolžini 37,26 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 37,62 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 40,70 m
 - Depresija, voda stoji v cevovodu-cca. 10 cm na dolžini 46,40 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, spodaj na dolžini 57,06 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 60,18 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 63,55 m
 - Ovira, kamenje, kamera ne gre naprej na dolžini 65,77 m

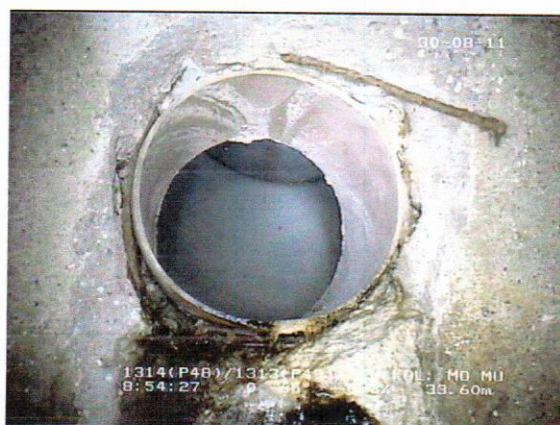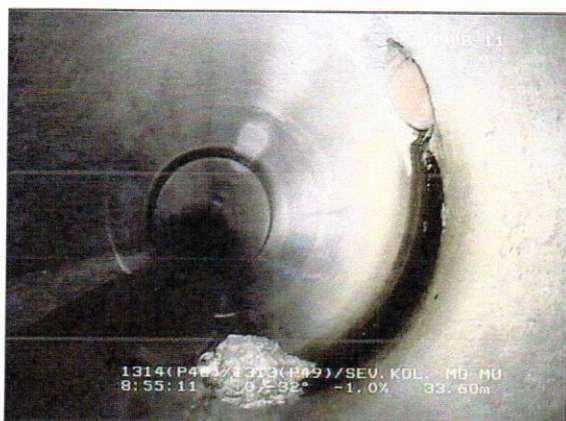

- 1313(P49)→1314(P48) Pregled iz druge strani
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 2,30 m
 - Ovira, kamenje, kamera ne gre naprej na dolžini 5,21 m

- 1314(P48)→1315(P47)
 - Vdor vode na spoju cevi z jaškom od pozicije 4 do 8 na dolžini 0,00 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 1,59 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 12,64 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, spodaj na dolžini 22,49 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 28,28 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, desno na dolžini 32,74 m
 - Depresija, voda stoji v cevovodu-cca. 10 cm na dolžini 33,18 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 41,24 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 42,75 m
 - Vidne razpoke, vdor vode v jašku 1315(P47)
- 1315(P47)→1316(P46)
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 4,23 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 7,79 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 8,29 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, levo na dolžini 10,29 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 12,74 m
 - Netesna stena cevi, doteka voda, levo na dolžini 15,34 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 18,38 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, zgoraj na dolžini 27,73 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 30,52 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, levo na dolžini 35,32 m
 - Vidne razpoke, vdor vode v jašku 1316(P46)
- 1317(P45)→1316(P46)
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 3,02 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 4,46 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, spodaj na dolžini 7,60 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, desno na dolžini 12,37 m
 - Razpoka, vzdolžna, zgoraj na dolžini 22,73 m
 - Razpoka, vzdolžna, zgoraj na dolžini 35,41 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, desno na dolžini 36,56 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, levo na dolžini 42,71 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, zgoraj na dolžini 44,61 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 57,95 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 67,91 m
 - Ovira, strjeni material, opeka v cevovodu, kamera ne gre naprej, pregled bo opravljen iz druge strani na dolžini 69,79 m



- 1316(P46)→1317(P45) Pregled iz druge strani
 - Ovira, strjeni material, opeka v cevovodu, kamera ne gre naprej, na dolžini 13,44 m



- [1318\(P44\)→1317\(P45\)](#)
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 10,47 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 22,67 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 30,31 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 33,52 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 42,05 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 47,34 m
 - Razpoka, prečna, doteka voda, levo na dolžini 52,69 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 65,52 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 75,61 m
 - Vidne razpoke, vdor vode v jašku 1317(P45)
- [1319\(P43\)→1318\(P44\)](#)
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 5,00 m
 - Razpoka, vzdolžna, zgoraj na dolžini 6,10 m
 - Razpoka, vzdolžna, zgoraj na dolžini 8,18 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, zgoraj na dolžini 10,87 m
 - Voda stoji v cevovodu cca. 15 cm na dolžini 11,70 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, zgoraj na dolžini 13,36 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 20,94 m
 - Ovira, strjeni material, kamen v cevovodu na dolžini 21,82 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, zgoraj na dolžini 25,97 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 27,94 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, desno na dolžini 33,56 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, tesnilo izven ležišča levo na dolžini 33,68 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 38,34 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, desno na dolžini 41,14 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 41,63 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, zgoraj na dolžini 43,72 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 46,29 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, desno na dolžini 47,83 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, zgoraj na dolžini 48,78 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 51,36 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 51,93 m
 - Vidne razpoke, vdor vode v jašku 1318(P44)

- [1319\(P43\)→1318\(P44\)](#)
 - Vidne razpoke, vdor vode v jašku 1319(P43)
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 3,15 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, zgoraj na dolžini 8,19 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 9,42 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 11,01 m
 - Voda stoji v cevovodu cca. 8 cm na dolžini 12,01 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, zgoraj na dolžini 13,36 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 13,96 m
 - Razpoka, vzdolžna, doteka voda, desno na dolžini 15,51 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 15,99 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 16,09 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, levo na dolžini 18,27 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 20,31 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, levo na dolžini 22,23 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, levo na dolžini 24,12 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 26,47 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 28,66 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 33,64 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 36,18 m
 - Vdor vode na spoju cevi na dolžini 37,90 m
 - Depresija, voda stoji v cevovodu-cca. 10 cm na dolžini 42,93 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, desno na dolžini 46,71 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, desno na dolžini 51,99 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, desno na dolžini 56,43 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, desno na dolžini 57,72 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 58,15 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 67,04 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, zgoraj in levo - tesnilo izven ležišča na dolžini 71,66 m
 - Vidne razpoke, vdor vode v jašku 1320(P42)
- [1321\(P41\)→1320\(P42\)](#)
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 0,52 m
 - Depresija, voda stoji v cevovodu-cca. 10 cm na dolžini 6,87 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 8,20 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 13,22 m
 - Ovira, strjeni material in voda stoji v cevovodu na dolžini 16,13 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 25,83 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 28,44 m
 - Razpoka, vzdolžna, zgoraj na dolžini 28,44 m
 - Razpoka, vzdolžna, zgoraj na dolžini 30,88 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, zgoraj na dolžini 30,95 m
 - Vidne razpoke, vdor vode v jašku 1320(P42)
- [1322\(P40\)→1321\(P41\)](#)
 - Vidne razpoke, vdor vode v jašku 1322(P40)
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 0,00 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 0,50 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 3,13 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 5,71 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 8,17 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno in zgoraj na dolžini 8,20 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 12,04 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, levo in spodaj na dolžini 13,37 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 18,36 m

- Netesen cevni spoj, doteka voda, splošno na dolžini 20,94 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 23,44 m
- Depresija, voda stoji v cevovodu-cca.15 cm na dolžini 24,59 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 26,03 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 31,03 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 33,53 m
- Depresija, voda stoji v cevovodu-cca.15 cm na dolžini 35,21 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 38,54 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 43,13 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 43,64 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 46,18 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 47,43 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, desno na dolžini 50,10 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, desno na dolžini 51,23 m
- Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 53,42 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, levo na dolžini 56,26 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, levo na dolžini 61,27 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 61,31 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 64,58 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda na dolžini 66,42 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 66,42 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 68,88 m
- Mehanska poškodba cevi zgoraj, vidna vlaga, manjka del cevi na dolžini 68,88 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 71,42 m
- Razpoka, prečna, vidna vlaga, levo na dolžini 72,92 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 74,12 m
- Vidne razpoke, vdor vode v jašku 1321(P41)
- 1322(P40)→1323(P39)
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, zgoraj na dolžini 0,08 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 0,08 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 2,19 m
 - Depresija, voda stoji v cevovodu-cca.10 cm na dolžini 3,93 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 5,81 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 7,90 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, zgoraj na dolžini 12,62 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 15,38 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 15,38 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 17,56 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 17,56 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 20,16 m
 - Razpoka, vzdolžna, doteka voda, zgoraj na dolžini 20,25 m
 - Razpoka, vzdolžna, zgoraj na dolžini 21,18 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, spodaj na dolžini 22,56 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 22,57 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 23,80 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, desno, vraščanje korenin na dolžini 25,29 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 30,24 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 30,25 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 31,04 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 32,69 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, spodaj na dolžini 35,20 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, splošno na dolžini 37,88 m

- Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 40,27 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj in levo na dolžini 40,27 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj in levo na dolžini 45,38 m
- Razpoka, vzdolžna, doteka voda, zgoraj in levo na dolžini 45,86 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 49,57 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj in levo na dolžini 52,96 m
- Netesen cevni spoj, vidna vlaga, desno na dolžini 55,57 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, spodaj na dolžini 57,86 m
- Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 58,59 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, desno na dolžini 58,77 m
- Netesen cevni spoj, vidna vlaga, desno na dolžini 60,51 m
- Netesen cevni spoj, doteka zgoraj, desno na dolžini 63,11 m
- Netesen cevni spoj, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 68,15 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, levo na dolžini 68,16 m
- Netesen cevni spoj, doteka zgoraj, desno na dolžini 70,81 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 70,81 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 73,20 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda na dolžini 75,71 m
- Netesen cevni spoj, vidna vlaga, levo na dolžini 78,38 m
- Vidne razpoke, vdor vode v jašku 1322(P39)
- [1323\(P39\)→1324\(P38\)](#)
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, levo na dolžini 1,95 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, desno na dolžini 3,21 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, desno na dolžini 5,67 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, desno na dolžini 5,80 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, desno na dolžini 8,33 m
 - Razpoka, vzdolžna, doteka voda, desno na dolžini 11,16 m
 - Razpoka, vzdolžna, doteka voda, desno na dolžini 13,40 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, desno na dolžini 13,69 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 16,02 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 18,46 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 20,05 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 22,82 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga na dolžini 23,26 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 26,19 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 28,63 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 28,63 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 31,11 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 31,15 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 35,14 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 36,30 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, desno na dolžini 36,30 m
 - Razpoka, vzdolžna, zgoraj na dolžini 38,73 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, zgoraj na dolžini 41,05 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 41,28 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda na dolžini 43,81 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 46,31 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 46,38 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 47,45 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 48,76 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 48,76 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 51,35 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 55,61 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda na dolžini 59,14 m

- Netesen cevni spoj, doteka voda na dolžini 61,58 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 64,42 m
- Razpoka, prečna, doteka voda, zgoraj na dolžini 66,77m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 66,89 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, zgoraj na dolžini 68,85 m
- Vidne razpoke, vdor vode v jašku 1324(P38)
- 1325(P37)→1324(P38)
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 1,14 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, levo na dolžini 4,93 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, spodaj na dolžini 7,44 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, spodaj na dolžini 10,03 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, spodaj na dolžini 12,35 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, levo na dolžini 14,42 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 15,50 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno, tesnilo izven ležišča na dolžini 17,41 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 17,42 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 19,95 m
 - Razpoka, manjka del cevi, zgoraj, vidno tesnilo in armatura na dolžini 22,49
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 22,50 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 22,50 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 25,00 m
 - Vidne razpoke, vdor vode v jašku 1324(P38)
- 1327(P36)→1325(P37)
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 0,65 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda na dolžini 2,99 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda na dolžini 5,60 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, levo na dolžini 7,04 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 8,38 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda na dolžini 11,12 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, desno na dolžini 11,14 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 13,41 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda na dolžini 16,11 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno, vraščanje korenin na dolžini 20,95 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, zgoraj na dolžini 26,09 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, vraščanje korenin na dolžini 28,67 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 36,23 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj, vraščanje korenin na dolžini 37,91 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, desno in zgoraj na dolžini 38,89 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda na dolžini 41,24 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, spodaj na dolžini 44,16 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, zgoraj, vraščanje korenin na dolžini 49,02 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 49,02 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, spodaj na dolžini 51,42 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 51,43 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 52,30 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 54,06 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, zgoraj na dolžini 54,06 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno, vraščanje korenin na dolžini 56,56 m

- Netesen cevni spoj, doteka voda, na dolžini 59,12 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 61,59 m
- Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 62,19 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 64,16 m
- Vidne razpoke, vdor vode v jašku 1325(P37)
- 1328(P35)→1327(P36)
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, vraščanje korenin na dolžini 0,60 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, levo, vraščanje korenin na dolžini 5,77 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 7,39 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, vraščanje korenin na dolžini 8,02 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 13,37 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 14,82 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno, vraščanje korenin na dolžini 16,07 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga na dolžini 18,44 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 20,49 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga na dolžini 20,88 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 23,05 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, vraščanje korenin na dolžini 23,34 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, zgoraj na dolžini 26,01 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, vraščanje korenin na dolžini 28,46 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, vraščanje korenin na dolžini 38,61 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 39,95 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, vraščanje korenin na dolžini 41,11 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, na dolžini 43,85 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, zgoraj na dolžini 48,98 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, na dolžini 51,40 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, desno na dolžini 53,18 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 53,18 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, zgoraj na dolžini 53,85 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 56,41 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 59,38 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 60,38 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 61,38 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, zgoraj, tesnilo izven ležišča na dolžini 61,38 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 65,96 m
 - Vidne razpoke, vdor vode v jašku 1327(P36)
- 1328(P35)→1329(P34)
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 1,10 m
 - Ovira, vraščanje korenin na dolžini 3,32 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, levo, tesnilo izven ležišča na dolžini 3,32 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 6,07 m
 - Ovira, vraščanje korenin na dolžini 6,07 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 6,07 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 8,53 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 11,23 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 12,16 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 15,75 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda na dolžini 16,09 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda na dolžini 18,85 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, vraščanje korenin na dolžini 21,12 m

- Netesen cevni spoj, vidna vlaga, levo na dolžini 24,00 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 26,30 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda na dolžini 28,83 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 31,28 m
- Razpoka, vzdolžna, doteka voda, zgoraj na dolžini 31,53 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 33,60 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, desno, vraščanje korenin na dolžini 36,50 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 39,02 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, zgoraj na dolžini 41,63 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, levo, vraščanje korenin na dolžini 44,07 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 44,30 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 51,96 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 52,36 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, desno, tesnilo izven ležišča na dolžini 56,90 m
- Vidne razpoke, vdor vode v jašku 1329(P34)



• [1329\(P34\)→1330\(P33\)](#)

- Netesen cevni spoj, doteka voda, na dolžini 0,81 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 3,45 m
- Razpoka na priključku, doteka voda, zgoraj na dolžini 5,74 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 10,88 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, zgoraj na dolžini 16,14 m
- Depresija, voda stoji v cevovodu-cca.10 cm na dolžini 17,65 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, zgoraj, vraščanje korenin na dolžini 18,67 m
- Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 19,06 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, zgoraj na dolžini 21,38 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 26,28 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 26,28 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 31,43 m
- Netesen cevni spoj, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 36,37 m
- Netesen cevni spoj, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 38,93 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 46,46 m
- Razpoka, vzdolžna, doteka voda, zgoraj na dolžini 46,46 m
- Vidne razpoke, vdor vode v jašku 1330(P33)

• 1331(P32)→1330(P33)

- Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 0,64 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, levo, vraščanje korenin na dolžini 11,20 m
- Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 13,09 m
- Netesen cevni spoj, vidna vlaga, desno na dolžini 15,63 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, desno na dolžini 16,69 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda na dolžini 18,18 m
- Razpoka, prečna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 20,99 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 23,30 m
- Razpoka, prečna, vidna vlaga, levo na dolžini 26,97 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 30,29 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, spodaj na dolžini 33,43 m
- Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 35,08 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 35,98 m
- Razpoka, vzdolžna, zgoraj na dolžini 44,53 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, desno na dolžini 55,33 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, desno, tesnilo izven ležišča na dolžini 56,09 m
- Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 57,26 m
- Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 60,44 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, zgoraj, tesnilo izven ležišča na dolžini 66,39 m
- Razpoka, prečna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 69,09 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, levo na dolžini 72,80 m
- Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 74,51 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, desno na dolžini 75,73 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj, vraščanje korenin na dolžini 77,60 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 81,44 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, levo na dolžini 73,46 m
- Vidne razpoke, vdor vode v jašku 1330(P33)

• 1331(P32)→1330(P33)

- Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 7,11 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, levo na dolžini 12,80 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, levo na dolžini 15,32 m
- Netesen cevni spoj, vidna vlaga na dolžini 15,87 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, levo na dolžini 20,14 m
- Razpoka, prečna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 27,06 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, desno, razpoka na cevi na dolžini 36,11 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 45,15 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 54,02 m
- Razpoka, prečna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 58,59 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 60,71 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, desno na dolžini 63,22 m
- Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 73,15 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 79,13 m
- Vidne razpoke, vdor vode v jašku 1331(P32)

- 1332(P31)→1333(P30)

- Ovira, vraščanje korenin spodaj od pozicije 4 do 8 na dolžini 3,31 m
- Ovira, vraščene korenine v cevovodu, kamera gre naprej, pregled se bo nadaljeval iz druge strani na dolžini 4,79 m



- 1333(P30)→1332(P31) Pregled iz druge strani
 - Vraščanje korenin zgoraj na dolžini 0,00 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 2,27 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 3,28 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 7,82 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, levo na dolžini 13,23 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, zgoraj, vraščanje korenin na dolžini 15,76 m
 - Ovira tesnilo izven ležišča, vidna vlaga levo, vraščanje korenin na dolžini 25,17 m
 - Ovira, vraščene korenine, kamera ne gre naprej, konec pregleda iz druge strani na dolžini 25,95 m
- 1334(P29)→1333(P30)
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, spodaj, vraščanje korenin na dolžini 5,64 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 8,21 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, levo na dolžini 10,57 m
 - Ovira, vraščanje korenin, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 12,96 m
 - Ovira, vraščanje korenin, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 16,64 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, levo na dolžini 27,92 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, desno na dolžini 30,69 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 41,15 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, levo na dolžini 43,30 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, levo, tesnilo izven ležišča na dolžini 43,49 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 45,55 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, zgoraj, tesnilo izven ležišča na dolžini 46,09 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 51,20 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, levo na dolžini 55,60 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 56,38 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 58,82 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, spodaj na dolžini 58,82 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, desno na dolžini 63,94 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 69,65 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 71,35 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 75,93 m
 - Ovira, vraščanje korenin, levo na dolžini 78,60 m

- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, levo na dolžini 80,29 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 82,84 m
- Vidne razpoke, vdor vode v jašku 1333(P30)



• 1334(P29)→1335(P28)

- Ovira, vraščanje korenin, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 2,87 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, levo na dolžini 5,72 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, levo na dolžini 8,19 m
- Ovira, vraščanje korenin, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 10,51 m
- Ovira, vraščanje korenin, vidna vlaga, levo na dolžini 11,61 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 12,85 m
- Ovira pretoka, vraščanje korenin, kamera gre naprej, pregled se bo nadaljeval iz druge strani na dolžini 12,85 m



• 1335(P28)→1334(P29) Pregled iz druge strani

- Ovira, vraščanje korenin, vidna vlaga na dolžini 2,27 m
- Ovira, vraščene korenine, kamera ne gre naprej, konec pregleda iz druge strani na dolžini 2,57 m

• 1335(P28)→1336(P27)

- Razpoka, prečna, vidna vlaga, zgoraj, manjka del cevi, vidna armatura na dolžini 0,00 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, na zamenjavi materiala na dolžini 1,00 m
- Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 1,21 m
- Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 71,54 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, na zamenjavi materiala na dolžini 78,81 m

• 1337(P26)→1336(P27)

- Netesen cevni spoj, doteka voda, spodaj na dolžini 0,80 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, spodaj na dolžini 3,68 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, spodaj na dolžini 13,97 m
- Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 22,09 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, spodaj na dolžini 24,21 m
- Ovira, vraščanje korenin, zgoraj na dolžini 26,66 m
- Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 27,85 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, desno na dolžini 35,99 m
- Netesen cevni spoj, zgoraj, tesnilo izven ležišča, vraščanje korenin na dolžini 47,08 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, spodaj na dolžini 47,08 m
- Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 49,43 m
- Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 59,73 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, desno na dolžini 46,67 m
- Ovira, tesnilo izven ležišča – ovira pretok na dolžini 69,48 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, spodaj na dolžini 69,53 m

• 1337(P26)→1338(P25)

- Ovira, strjeni material na spoju cevi na dolžini 3,29 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 10,96 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 15,95 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 18,82 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 23,69 m
- Ovira, vraščanje korenin, zgoraj na dolžini 31,34 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 35,56 m
- Netesen cevni spoj, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 36,22 m
- Netesen cevni spoj, vidna vlaga, levo na dolžini 38,82 m
- Netesen stena cevi, doteka voda, levo na dolžini 41,63 m
- Netesen cevni spoj, doteka voda, levo na dolžini 44,13 m
- Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 52,61 m
- Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 54,02 m
- Razpoka, prečna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 54,82 m
- Razpoka, prečna, vidna vlaga, levo na dolžini 64,44 m



- [1338\(P25\)→1339\(P24\)](#)
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 2,88 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 6,41 m
 - Ovira, vraščanje korenin, vidna vlaga, levo na dolžini 13,92 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 13,98 m
 - Ovira, grobe usedline, kamera gre naprej, pregled se bo nadaljeval iz druge strani na dolžini 15,86 m
- [1339\(P24\)→1338\(P25\)](#) Pregled iz druge strani
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 26,00 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 32,76 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 37,99 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 42,68 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 42,99 m
 - Razpoka, vzdolžna, zgoraj na dolžini 48,70 m
 - Razpoka, vzdolžna, zgoraj na dolžini 51,08 m
 - Ovira, grobe usedline – strjeni material, kamera gre naprej, konec pregleda iz druge strani na dolžini 56,34 m
- [1340\(P23\)→1339\(P24\)](#)
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 10,31 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 11,95 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, desno na dolžini 33,48 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 38,44 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 40,77 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, levo na dolžini 42,49 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 43,65 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 47,50 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 47,50 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 58,28 m
 - Vidne razpoke v jašku 1339(P24)
- [1341\(P22\)→1340\(P23\)](#)
 - Razpoka, vzdolžna, levo na dolžini 24,02 m
 - Ovira, strjeni material, trde usedline v cevovodu na dolžini 25,00 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, levo na dolžini 27,77 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, levo na dolžini 28,33 m
 - Ovira, strjeni material, trde usedline v cevovodu na dolžini 37,33 m
 - Ovira, vraščanje korenin, desno na dolžini 63,57 m
- [1342\(P21\)→1341\(P22\)](#)
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 1,33 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 2,33 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, levo na dolžini 7,82 m
 - Razpoka, vzdolžna, desno na dolžini 11,78 m

- Razpoka, prečna, vidna vlaga, levo na dolžini 17,98 m
- Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 20,24 m
- Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 28,71 m
- Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 32,14 m
- Razpoka, prečna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 38,73 m
- Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, desno na dolžini 39,68 m
- Razpoka, prečna, vidna vlaga, levo na dolžini 50,39 m
- Razpoka, prečna, vidna vlaga, levo na dolžini 53,07 m
- Razpoka, prečna, vidna vlaga na dolžini 63,61 m
- 43(P20)→1342(P21)
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga na dolžini 1,89 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 4,28 m
 - Ovira, vraščanje korenin, levo na spoju cevi na dolžini 11,84 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, desno na dolžini 15,88 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 23,09 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, levo na dolžini 30,36 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, levo na dolžini 31,29 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 34,65 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, desno na dolžini 37,34 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 42,20 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 48,50 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 53,75 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, desno na dolžini 54,64 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, desno na dolžini 56,27 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, levo na dolžini 63,86 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, levo na dolžini 68,86 m
 - Vidne razpoke v jašku 1342(P21)
- 43(P20)→52(P19)
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 6,96 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, levo na dolžini 9,22 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 20,46 m
 - Ovira, strjeni material, trde usedline v cevovodu na dolžini 32,21 m
 - Razpoka na priključku, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 33,77 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, desno na dolžini 50,29 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, levo na dolžini 52,31 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 52,31 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, levo na dolžini 57,22 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, desno na dolžini 59,75 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 60,48 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, levo na dolžini 65,80 m
 - Razpoka na priključku, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 67,75 m
 - Močan dotok iz priključnega kanala v jašek 52(P19), vidne razpoke na priključnem kanalu
- 45(P18)→52(P19)
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 2,65 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga na dolžini 5,69 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 6,31 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga na dolžini 13,20 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga na dolžini 20,78 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga na dolžini 25,82 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, spodaj na dolžini 41,05 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 44,94 m
 - Dodaten dostopen jašek(45; P18A) ga ni v projektu na dolžini 48,72 m
 - Ovira, vraščanje korenin, spodaj in desno na dolžini 56,14 m

- Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 56,14 m
- Razpoka, prečna, vidna vlaga, levo na dolžini 58,23 m
- Razpoka, prečna, doteka voda na dolžini 66,21 m
- Ovira, obloge, vidna vlaga, spodaj na priključnem kanalu v jašku 52(P19)
- 70(P17)→45(P18)
 - Razpoka, vzdolžna, zgoraj na dolžini 10,98 m
 - Razpoka, vzdolžna, zgoraj na dolžini 13,08 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 14,28 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 20,46 m
 - Razpoka, prečna, levo na dolžini 47,03 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 47,94 m
 - Ovira, strjeni material, trde usedline v cevovodu na dolžini 66,13 m
 - Vidne razpoke v jašku 45(P18)
- 47(P16a)→70(P17)
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 2,47 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 9,36 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 60,91 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 62,41 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, levo na dolžini 65,79 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 73,06m
- 301(P16)→47(P16a)
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 1,78 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 5,75 m
 - Netesen cevni spoj, doteka voda, spodaj na dolžini 15,52 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, desno na dolžini 17,24 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 29,86 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 35,82 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 36,56 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 41,95 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 45,95 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 48,50 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 51,89 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 53,14 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno in zgoraj na dolžini 61,82 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 62,87 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 65,05 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 76,64 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, levo na dolžini 80,94 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 80,95 m
- 304(P15)→301(P16)
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 7,41 m
 - Razpoka, vzdolžna, zgoraj na dolžini 10,57 m
 - Razpoka, vzdolžna, zgoraj na dolžini 15,60 m
 - Razpoka, vzdolžna, zgoraj na dolžini 18,25 m
 - Razpoka, vzdolžna, zgoraj na dolžini 20,86 m
 - Vidne razpoke v jašku 301(P16)
- 565(P14)→304(P15)
 - Ovira, strjeni material, trde usedline v cevovodu na dolžini 0,00 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, levo na dolžini 7,65 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, levo na dolžini 9,96 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 11,08 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu, kamera ne gre naprej, pregled se bo nadaljeval iz druge strani na dolžini 13,02 m

- 304(P15)→565(P14) Pregled iz druge strani
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 3,40 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, levo na spoju cevi na dolžini 60,1 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 8,57 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 20,46 m
 - Netesen cevni spoj, vidna vlaga, zgoraj, tesnilo izven ležišča na dolžini 31,43 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 32,15 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 35,97 m, konec pregleda iz druge strani



- 51(P13)→565(P14)
 - Ovira, strjeni material, trde usedline v cevovodu na dolžini 0,60 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 3,35 m
 - Ovira, strjeni material, trde usedline v cevovodu na dolžini 5,56 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 8,32 m
 - Vidne razpoke v jašku 565(P14)
- 52(P12)→51(P13)
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 0,00 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 5,35 m
 - Ovira, vraščanje korenin, desno na spoju na dolžini 6,08 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 16,88 m
 - Ovira, vraščanje korenin, spodaj na dolžini 18,82 m
 - Razpoka na spoju, vidna vlaga, desno na dolžini 20,66 m
 - Netesen cevni spoj, zgoraj, tesnilo izven ležišča na dolžini 31,62 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 32,07 m
 - Razpoka, prečna, zgoraj, manjka del cevi na spoju na dolžini 49,09 m
 - Vidne razpoke in vlaga v jašku 51(P13)
- 53(P11)→52(P12)
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 4,76 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, levo na dolžini 7,22 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 8,00 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 14,55 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, levo na dolžini 22,20 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, desno na dolžini 27,17 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 34,79 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 37,00 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, levo na dolžini 37,63 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 39,06 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, desno na dolžini 42,81 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, desno na dolžini 44,98 m

- Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 44,98 m
- Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 51,48 m
- [54\(P10\)→53\(P11\)](#)
 - Netesna stena cevi, doteka voda, spodaj in levo na dolžini 17,12 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 17,12 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna armatura, levo na dolžini 27,73 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna armatura, zgoraj na dolžini 32,73 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 34,80 m
 - Razpoka, prečna, vidna vlaga, desno na dolžini 37,94 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 46,38 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj, desno na dolžini 53,13 m
- [55\(P9\)→54\(P10\)](#)
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 7,93 m
 - Ovira, vraščanje korenin, zgoraj na dolžini 35,94 m
 - Razpoka, vzdolžna, vidna vlaga, zgoraj na dolžini 37,89 m
- [56\(P8\)→55\(P9\)](#)
 - Zasut slepi jašek na dolžini 31,05 m
- [56\(P8\)→57\(P7\)](#)
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 32,85 m
- [57\(P7\)→57a\(P7a\)](#)
 - Tesnilo izven ležišča pri dodatnem jašku P7a na dolžini 20,41 m



- [57a\(P7a\)→58\(P6\)](#)
 - Brez opaznih pomankljivosti
- [59\(P5\)→58\(P6\)](#)
 - Brez opaznih pomankljivosti
- [60\(P4\)→59\(P5\)](#)
 - Ovira, vraščanje korenin, spodaj na cevem spoju na dolžini 20,28 m
 - Ovira, strjeni material, kamen v cevovodu na dolžini 37,26 m
- [61\(P3\)→60\(P4\)](#)
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 1,10 m
- [62\(P2\)→61\(P3\)](#)
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 26,22 m
 - Razpoka na priključku, zgoraj, na vrhu zaprt priključek na dolžini 30,65 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 51,08 m
- [63\(P1\)→62\(P1\)](#)
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 7,35 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 12,94 m
 - Široki spoj na dolžini 16,92 m
 - Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 23,34 m

- Razpoka na priključku, vidna zemlja, zgoraj na dolžini 24,39
- Ovira, strjeni material v cevovodu na dolžini 50,13 m



Poročilo se nanaša izključno na pregledane cevne vode ter obsega skupaj s protokoli in prilogami **111 strani**.

Tehnični vodja:
Zvone Eržen, dipl. inž. str.

Maribor, dne 26. 09. 2011



VARINGER VK

Varinger d.o.o.
Cesta k Tamu 26
SLO - 2000 Maribor

695
1949 •
1994 • 2009

Zavod za gradbeništvo Slovenije

Slovenian National Building and Civil Engineering Institute

Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija

http://www.zag.si, e-mail: info@zag.si

POTRDILO O USPOSOBLJENOSTI LABORATORIJA**ŠTEVILKA C 1198/09-750-1**

Na podlagi pregledov laboratorija pri preskušanju na terenu v letu 2008 in v letu 2009, (29.9.2009 AC Pluska - Ponikve) ter Akreditacijske listine št. LP-007 z dne 04.06.2009 in glede na Splošne zahteve za priznanje usposobljenosti laboratorijev pri gradnji avtocest v Republiki Sloveniji

POTRJUJEMO

da je Laboratorij

Ime laboratorija:	PRESKUSNI LABORATORIJ VARINGER <i>Varinger projektiranje, trgovina in storitve d.o.o.</i>
Lokacija:	<i>Cesta k Tamu 26, 2000 Maribor</i>
Področje dejavnosti:	Preskušanje tesnosti: • <i>cevnih kanalizacijskih vodov premera od 20 do 2500 mm, ter jaškov in požiralnikov po SIST EN 1610 in ÖNORM B2503,</i> • <i>lovilcev olj, zadrževalnih bazenov in usedalnikov po ÖNORM B2503,</i> • <i>malih čistilnih naprav po SIST DIN 4261: del 1 in del 2,</i> • <i>tlačnih cevovodov po SIST EN 805,</i> • <i>podtlačnih cevovodov po SIST EN 1091,</i> • <i>varovalnih cevi za optične kable po specifikacijah PLaNT 122.105.10 (zelena knjiga za gradnjo avtocest v Avstriji) in</i> • <i>ugotavljanje stanja drenažnih in kanalizacijskih sistemov zunaj stavb – 2 del po SIST EN 13508-2 (pregled s TV kamero).</i>
Vodja laboratorija:	Ernest Pavlin, uni.dipl.inž.grad.
Tehnični vodja:	Zvone Eržen, dipl.inž.str.

usposobljen za opravljanje nalog kontrole kakovosti v tabeli naštetih dejavnosti pri gradnji objektov za Družbo za gradnjo avtocest v Republiki Sloveniji.

To potrdilo velja do **19.10.2011**.

ZAG Ljubljana lahko prekliče veljavnost tega Potrdila, če bi se med gradnjo s postopki potrjevanja ustreznosti gradbenih proizvodov ugotovila resnejša odstopanja od Zahtev za priznanje usposobljenosti te vrste Laboratorijev.

V Ljubljani, dne 19.10.2009



Pooblaščen oseba ZAG Ljubljana:

Marjan Japelj, univ.dipl.fiz.